

## Сигнализатор оксида углерода СОУ-1. Внешний вид


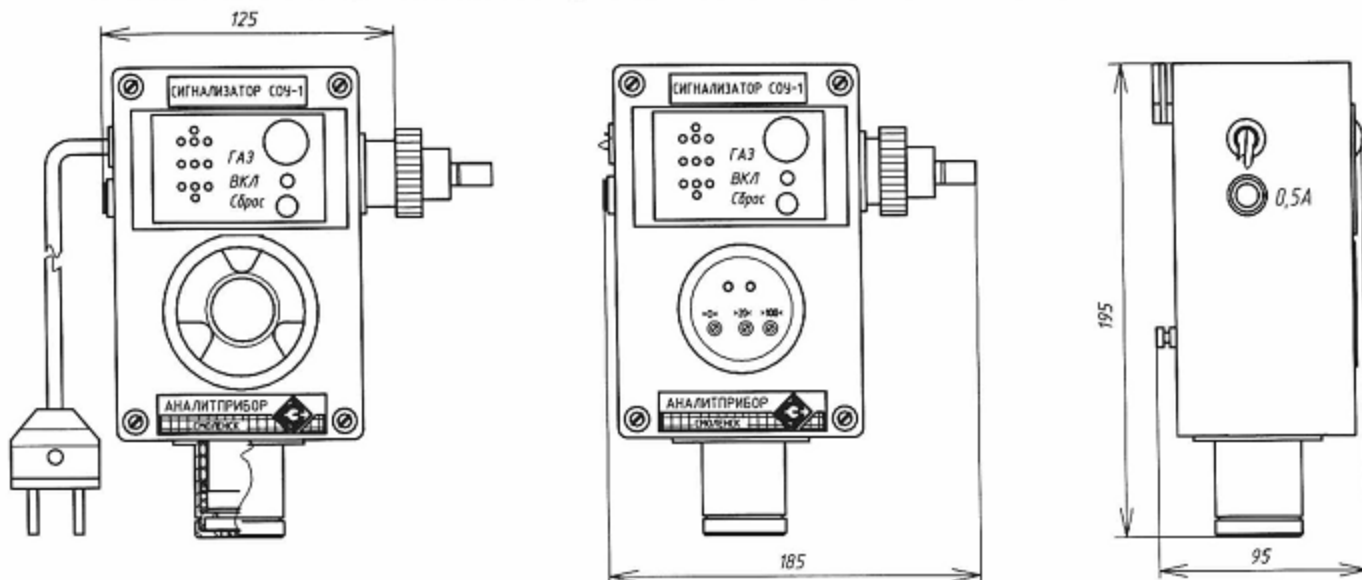


Схема внешних электрических соединений



Разметка для крепления сигнализатора

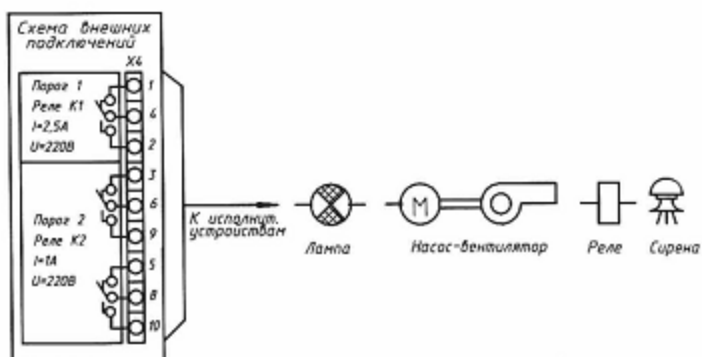

Уровень "Порог 1" -  $(20 \pm 5) \text{ мг/м}^3$ .  
 Уровень "Порог 2" -  $(100 \pm 25) \text{ мг/м}^3$ .

Виды сигнализации:

для уровня "Порог 1"

- прерывистая световая сигнализация;
- срабатывание одной группы контактов;

для уровня "Порог 2"

- непрерывная световая сигнализация;
- прерывистая повышенного тона звуковая сигнализация;
- срабатывание двух групп контактов.